
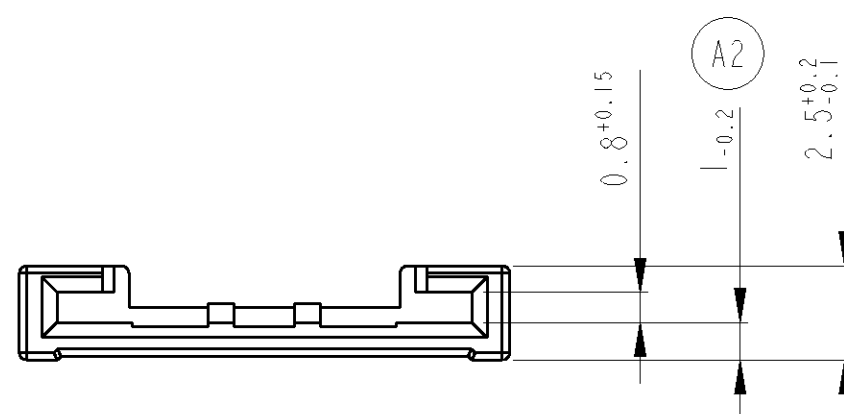


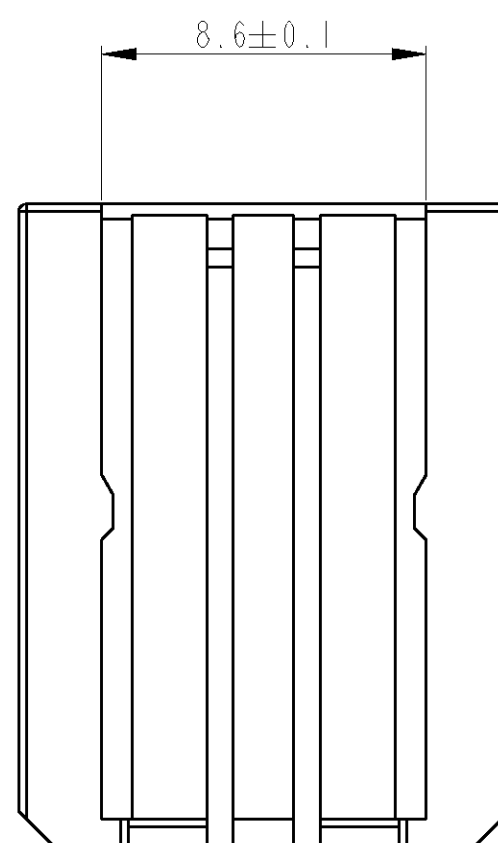

-I AS SHOWN
wie gezeichnet

1 USED WITH 1420000 AND 1420003
ON ASSY 1420004

- A2 2 USED WITH 1420000 AND 1534222
- A2 3 MOULD DEPENDING WARPAGE PERMITTED 0.3 MM
- A3 4 ASSIGNMENT OF CAVITIES: MAXIMUM 25% OF CONTACT CAVITIES ASSIGNED WITH CONTACTS WITH A CABLE CROSS SECTION OF 0.5mm², UNIFORMLY DISTRIBUTED OVER THE HOUSING. LARGER CABLE CROSS SECTION ARE NOT PERMISSIBLE

Verwendet mit 1420000 und 1420003
bei ZSB 1420004

- | | | |
|----|---|---|
| A2 | 2 | Verwendet mit 1420000 und 1534222 |
| A2 | 3 | Formbedingter Verzug von 0.3 mm zul. |
| A3 | 4 | Kammerbestückung: Maximal 25% der Kontaktkammern bestückt mit Kontakten mit Kabelquerschnitt 0.5mm ² , gleichmäßig verteilt über das Gehäuse ist zulässig. Grössere Kabelquerschnitte sind nicht zulässig. |